

เอกสารแจ้งเลขที่: 0405/2564



ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

हरรรษา สมุย

101/27-28 หมู่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320

ลงวันที่ 25 มกราคม 2564


เรื่อง รูปภาพเครื่องสำรองไฟที่ได้รับความเสียหาย

เรียน ฝ่ายบริหาร हरรรษา สมุย


เอกสารอ้างอิง

เครื่องสำรองไฟ Libert GXT2-6000RT230


หมายเลขเครื่อง 09264R0004BY681

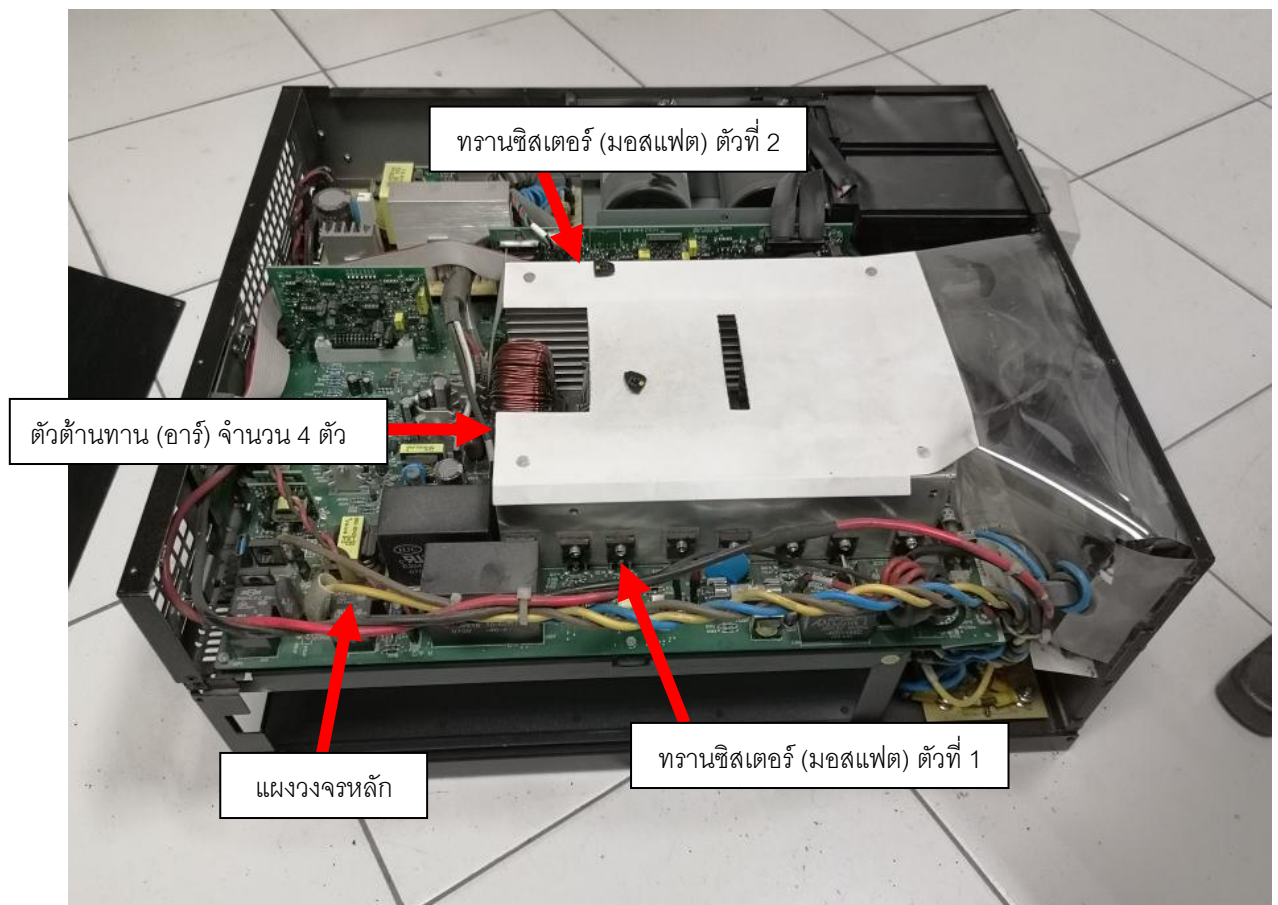

สภาพภายในเครื่องสำรองไฟที่ได้รับความเสียหาย

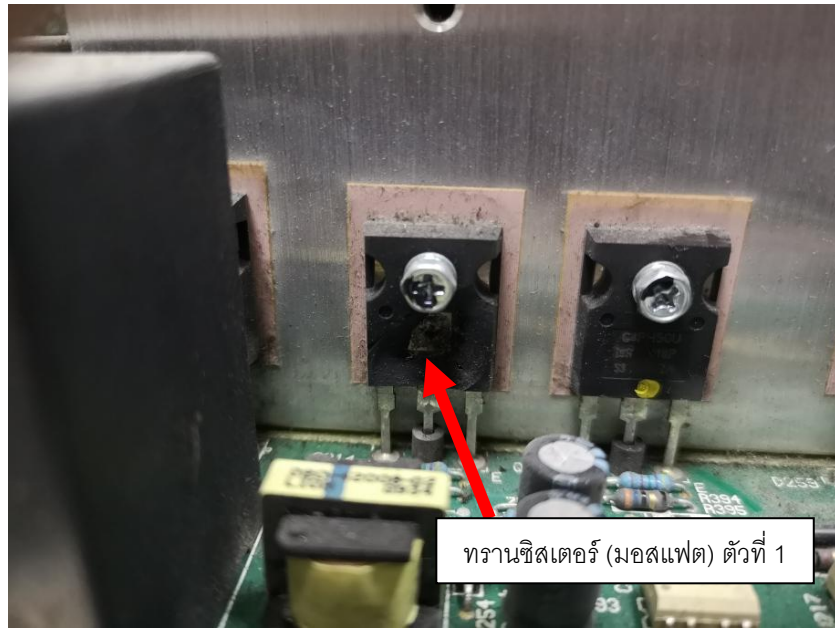

อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ (มอสเฟต) ตัวที่ 1 ระเบิด

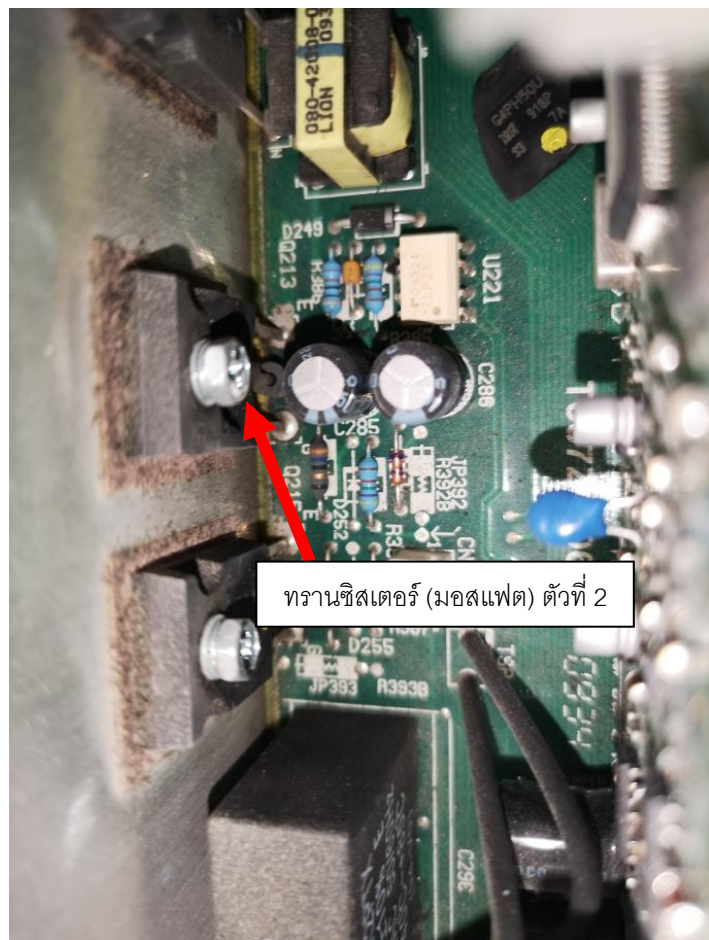

อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ (มอสเฟต) ตัวที่ 2 ระเบิด



อุปกรณ์ตัวต้านทาน (อาร์) จำนวน 4 ตัว ระเบิด

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินันท์ วิริยะนานนท์)

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงวันที่ 25 มกราคม 2564

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 077-245511 ต่อ 7805

อีเมล: it@hansarsamui.com